

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР**


29 НОЕМБРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 TETОВО

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETIT PUBLIK TETOVË

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVË

Telefoni: 044 333 499

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ  
RAPORTI NGA TESTIMI**

Број/Numri: 1098/2026

Датум/Data: 27.08.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatë nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testime kimike dhe mikrobiologjike të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

**Лаб. број/Numri Lab. : 1098/2026**

Датум на печатење/Data e shtypjes : 27.08.2026

До/Deri tek

КОМУНАЛЕЦ Ј П ГОСТИВАР NP KOMUNALEC GOSTIVAR

УЛ СВЕТОЗАР ПЕПОСКИ БР.59

ГОСТИВАР

**ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОДАТА  
SIGURIA SHËNDETËSORE E UJIT****ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ/ТЁ DHËNAT PËR MOSTRËN****Производ/Produkti : ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/УЈЕ PER PIJE**

Матичен број/Numri амë : 4033182111002

Мерно место/Vendi i matjes : ЈНА Бензиска пумпа Макпетрол

Вид водоводен објект/Lloji i objektit të furnizimit me ujë : Водоводна мрежа/Rrjeti i ujesjellesit

Датум на земање/Data e marrjes : 21.08.2026

Датум на прием/Data e pranimit : 21.08.2026

Со писмо/Me shkrim : По Договор со ЈП Комуналец бр.08-759/1 од 30.10.2025 година

Странка за наплата/Pala për pagesë : КОМУНАЛЕЦ Ј П ГОСТИВАР NP KOMUNALEC GOSTIVAR

Хигиено - технички карактеристики/Karakteristikat higjienike dhe teknike :

Резидуален хлор/Klori rezidual : 0.54 mg/l

Датум на завршување на тестирањата/Data e përfundimit të testimit : 26.08.2026

Стандардна метода/Metoda standarde :

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено мострирање и транспортирање !

Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laboratorit nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР**


29 НОЕМВРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 ТЕТОВО

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETIT PUBLIK TETOVË

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVË

Telefoni: 044 333 499

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ  
RAPORTI NGJA TESTIMI**

Број/Numri: 1098/2026

Датум/Data: 27.08.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatë nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testime kimike dhe mikrobiologjike të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

**ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД НА ВОДА (МИКРОБИОЛОШКИ)/  
EGZAMINIMI BAZE I UJIT (MIKROBIOLOGJIKE)**Датум на завршување/  
Data e përfundimit  
25.08.2026

| МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА/<br>ANALIZA MIKROBIOLOGJIKE |                                                 | Резултат/<br>Rezultate | Ед. мерка/<br>Një. e matjes | U/ U | MaxDK/<br>MaxDK | Метода/<br>Metoda      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|-----------------|------------------------|
| *                                                 | Вкупен број на бактерии на 37°C во 1 ml         | н.д.                   | br.bakt./ml                 |      | 20              | ISO 6222 :1999         |
| *                                                 | Ентерококи во 100 ml                            | н.д.                   | br.bakt./100 ml             |      |                 | MKC EN ISO 7899-2:2009 |
| *                                                 | Сулфито редуцирачки кластридии во 100 ml        | н.д.                   | br.bakt./100 ml             |      |                 | ISO 6461-2:2002        |
| *                                                 | Термо толерантни бактерии во 100 ml             | н.д.                   | br.bakt./100 ml             |      |                 | ISO 9308-1             |
| *                                                 | Вкупен број на колиформни бактерии во 100 ml    | н.д.                   | br.bakt./100 ml             |      |                 | ISO 9308-1             |
| *                                                 | Вкупен број на аеробни бактерии на 22°C во 1 ml | н.д.                   | br.bakt./ml                 |      | 100             | ISO 6222 :1999         |
| *                                                 | Pseudomonas aeruginosa во 100 ml                | н.д.                   | br.bakt./100 ml             |      |                 | MKC EN ISO 16266:2009  |
| *                                                 | E.coli                                          | н.д.                   | br.bakt./100 ml             |      |                 | ISO 9308-1             |

Со (\*) се означени параметрите кои не се наведени во сертификатот за акредитација на Р.Македонија ЛТ-009

Со (\*\*) се означени параметрите кои се добиени од лабораторија поддоговарач

Земањето на примероци на вода не е акредитирана активност

Me (\*) tregon parametra që nuk janë të listuar në certifikatën e akreditimit të Republikës së Maqedonisë LT-009

Me (\*\*) tregon parametra të marrë nga një laborator nënkontraktor

Marrja e mostrave të ujit nuk është e akredituar sipas metodës standarde

Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за донесување одлука согласно документот РУ 7.8.6

Shënim: Kur laborator i lëshon një deklaratë konformiteti, nëse përdoruesi nuk ka kërkesën e vet për një rregull vendimi, atëherë zbatohet Rregulli i Vendimit sipas dokumentit RU 7.8.6

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА :

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Сл. весник на РМ бр.183/18)

Раководител на одделение по микробиологија  
Udheheqese e Departamentit te Mikrobiologjise

Д-р. Фатиме Даути

Dr. Fatime Dauti

Спец. по микробиологија

Спец. e Mikrobiologjise

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено мострирање и транспортирање !  
Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laborator i nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР**

29 НОЕМВРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 ТЕТОВО

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETTIT PUBLIK TETOVË

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVË

Telefoni: 044 333 499

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ  
RAPORTI NGJA TESTIMI**

Број/Numri: 1098/2026

Датум/Data: 27.08.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatë nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testime kimike dhe mikrobiologjike të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

**ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД НА ВОДА (ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ)/  
EGZAMINIMI BAZE I UJIT (FIZIKO-KIMIK)**Датум на завршување/  
Data e përfundimit  
26.08.2026

| ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ/<br>TREGUESIT FIZIK                |                                     | Резултат/<br>Rezultate | Ед. мерка/<br>Një. e matjes | U/ U | MaxDK/<br>MaxDK | Метода/<br>Metoda |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|-----------------|-------------------|
| *                                                     | Боја                                | н.д.                   | степени Pt-Co               |      | 20              | HACH-8025         |
| *                                                     | Матност                             | 0.8                    | NTU                         | 0,7% | 1.5             | нефелометриска    |
| ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ/<br>TREGUESIT FIZIKO-KIMIK |                                     | Резултат/<br>Rezultate | Ед. мерка/<br>Një. e matjes | U/ U | MaxDK/<br>MaxDK | Метода/<br>Metoda |
|                                                       | pH                                  | 7.89                   |                             | 0,1% | 9.5             | ISO 10523:2008    |
| *                                                     | Потрошувачка на KMnO4               | 1.8                    | mg/l                        |      | 8               | Волуметриска      |
|                                                       | Електролитска спроводливост на 20°C | 196                    | µS/cm                       | 2,4% | 2500            | MKC EN 27888:2007 |
| Хемиски показатели/<br>Treguesit kimik                |                                     | Резултат/<br>Rezultate | Ед. мерка/<br>Një. e matjes | U/ U | MaxDK/<br>MaxDK | Метода/<br>Metoda |
|                                                       | Амонијак                            | < 0.03                 | mg/l                        | 4,1% | 0.5             | HACH-8038         |
|                                                       | Нитрити                             | < 0.009                | mg/l                        | 1,8% | 0.5             | HACH-8507         |
|                                                       | Нитрати                             | < 0.5                  | mg/l                        | 5,6% | 50              | HACH-8171         |
| *                                                     | Хлориди                             | 2.2                    | mg/l                        | 17%  | 250             | MKC ISO 9297:2007 |
| *                                                     | Железо                              | < 20                   | µg/l                        | 10%  | 200             | HACH-8008         |

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено мострирање и транспортирање !

Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të пërdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laboratorit nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!

**ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР**

29 НОЕМВРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 ТЕТОВО

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETIT PUBLIK TETOVË

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVË

Telefoni: 044 333 499

**ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ  
RAPORTI NGJA TESTIMI**

Број/Numri: 1098/2026

Датум/Data: 27.08.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот MKC EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatë nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testime kimike dhe mikrobiologjike të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

Со (\*) се означени параметрите кои не се наведени во сертификатот за акредитација на Р.Македонија ЛТ-009

Со (\*\*) се означени параметрите кои се добиени од лабораторија поддоговарач

Земањето на примероци на вода не е акредитирана активност

Ме (\*) тregon parametra që nuk janë të listuar në certifikatën e akreditimit të Republikës së Maqedonisë LT-009

Ме (\*\*) тregon parametra të marrë nga një laborator nënkontraktor

Marrja e mostrave të ujit nuk është e akredituar sipas metodës standarde

Забелешка: Кога лабораторијата дава изјава за сообразност, доколку корисникот нема свое барање за правило за донесување одлука, тогаш се применува Правилото за донесување одлука согласно документот РУ 7.8.6

Shënim: Kur laborator i lëshon një deklaratë konformiteti, nëse përdoruesi nuk ka kërkesën e vet për një rregull vendimi, atëherë zbatohet Rregulli i Vendimit sipas dokumentit RU 7.8.6

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА :

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Сл. весник на РМ бр.183/18)

Одговорен за квалитет  
М-р. Маргита Дабејска Костовска  
спец. по санитарна хемија

Раководител на Отсек  
Дипл.инг.спец. Зорица Ангелова  
Специјалист по санитарна хемија

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено мострирање и транспортирање !

Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laborator i nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!



## ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ТЕТОВО ЛОКАЦИЈА ГОСТИВАР

29 НОЕМВРИ БР.73/29 NENTOR NR.73 TETOBO

Телефон: 044 333 499

IPSH QENDRA E SHËNDETIT PUBLIK TETOVË

Rr. 29 NËNTORI NR.73 TETOVË

Telefoni: 044 333 499



### СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ MENDIM PROFESIONAL

Број/Numri: 1098/2026

Датум/Data: 27.08.2026

ЈЗУ Центар за јавно здравје на Република Македонија - Тетово е акредитиран од ИАРМ со сертификат бр. ЛТ-009/2009, според барањата од стандардот MKC EN ISO/IEC 17025 : 2018, за хемиско и микробиолошко тестирање на храна и вода. Листата на акредитираните локации и опсегот на акредитација може да се добијат на барање на странката.

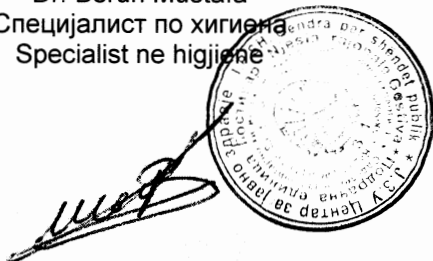
IPSH Qendra e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë - Tetovë është e akredituar nga IARM me certifikatën nr. LT-009/2009, sipas kërkesave të standardit MKC EN ISO/IEC 17025:2018, për testimin kimik dhe mikrobiologjik të ushqimit dhe ujit. Lista e vendeve të akredituara dhe fusha e akreditimit mund të merren me kërkesë të klientit.

### ЗАКЛУЧОК/ПЁRFUNDIM :

Испитаниот примерок вода за пиење ОДГОВАРА на законските и стручни прописи во однос на испитаните параметри за бактериолошка и физичко хемиска анализа. Измерената концентрација на резидуален хлор во моментот на земањето на примерокот вода изнесува 0,54 мг/л. и истиот не е во опсегот од 0,2-0,5 мг/л. пропишан со важечките прописи за квалитет на водата за пиење. Потребно е да се одржува нивото на резидуалниот хлор во пропишаниот опсег.

Раководител на Отсек за комун. хигиена, сан.  
техника и здрав. екологија

Др. Берун Мустафа  
Dr. Berun Mustafa  
Специјалист по хигиена  
Specialist ne higijene



Напомена : Мислењата/толкувањата, дадени во овој извештај, не се дел од опсегот на акредитација (Правилник за употреба на знакот за акредитација, повикување на акредитацијата и повикување на статусот на ИАРМ, како потписник на EA MLA договор P 05 член 17).

Напомена : Резултатот се однесува исклучиво на анализираниот примерок. Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина. Не смее да се употребува во рекламни цели.

Напомена : За примерок донесен од надворешен клиент, лабораторијата не ја презема одговорноста за начинот на кој е извршено мострирање и транспортирање !  
Shënim: Opinionet/interpretimet e dhëna në këtë raport nuk janë pjesë e fushëveprimit të akreditimit (Rregullat për përdorimin e shenjës së akreditimit, referenca ndaj akreditimit dhe referenca ndaj statusit të IARM-it si nënshkrues i marrëveshjes EA MLA P 05 Neni 17).

Shënim: Rezultati i referohet ekskluzivisht mostrës së analizuar. Rezultati mund të riprodhohet vetëm në tërësi. Nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi.

Shënim: Për një mostër të sjellë nga një klient i jashtëm, laboratorit nuk merr përgjegjësi për mënyrën se si është kryer marrja e mostrave dhe transportimi!